




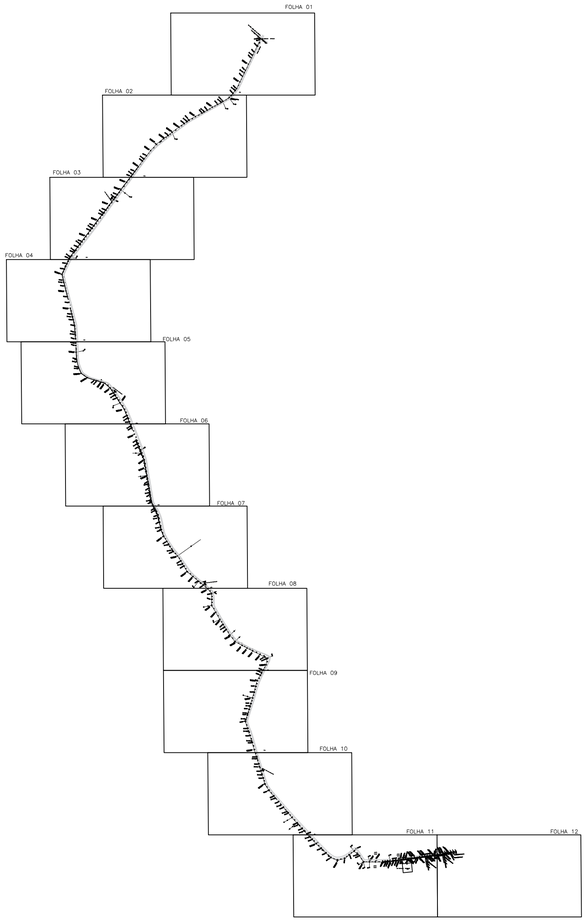

## Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE | GOVERNO DE RORAIMA |
| LOCAL | VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: | ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR |
| DIM | METRO |
| DATA | OUT/2025 |
| DESENHO | PEDRO PAULO |
| AUTOR | Pedro Paulo Rebouças Cordeiro<br>CREA Nº 0922278270RR<br>Engº Eletricista |
| VISTO | |
| ESCALA | S/ESCALA |
| FOLHA | CHAVE |

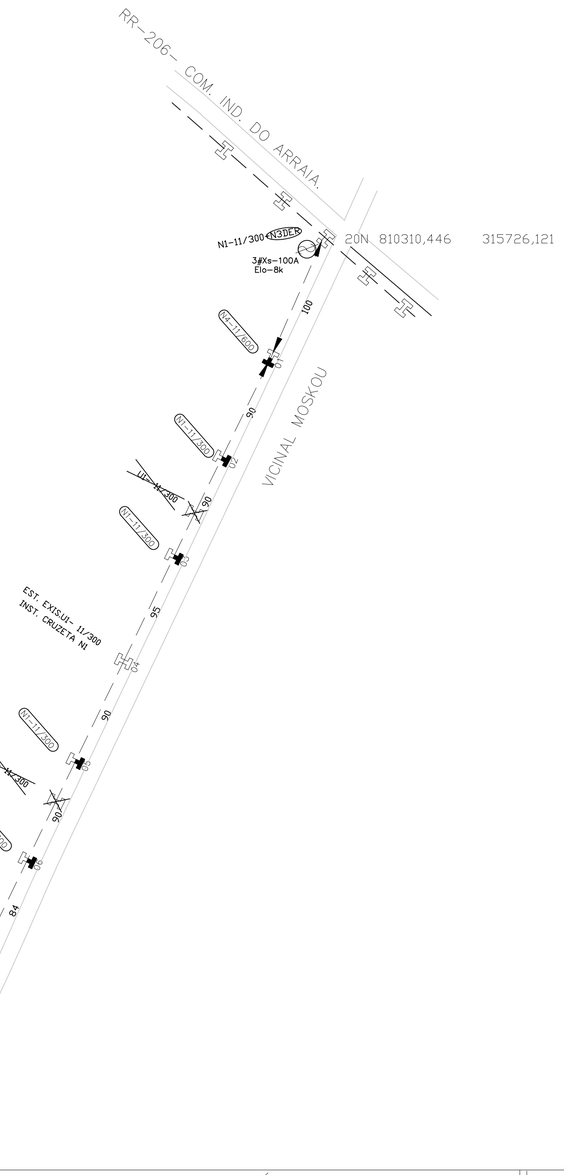


## Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 0922278270RR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 01/12 |

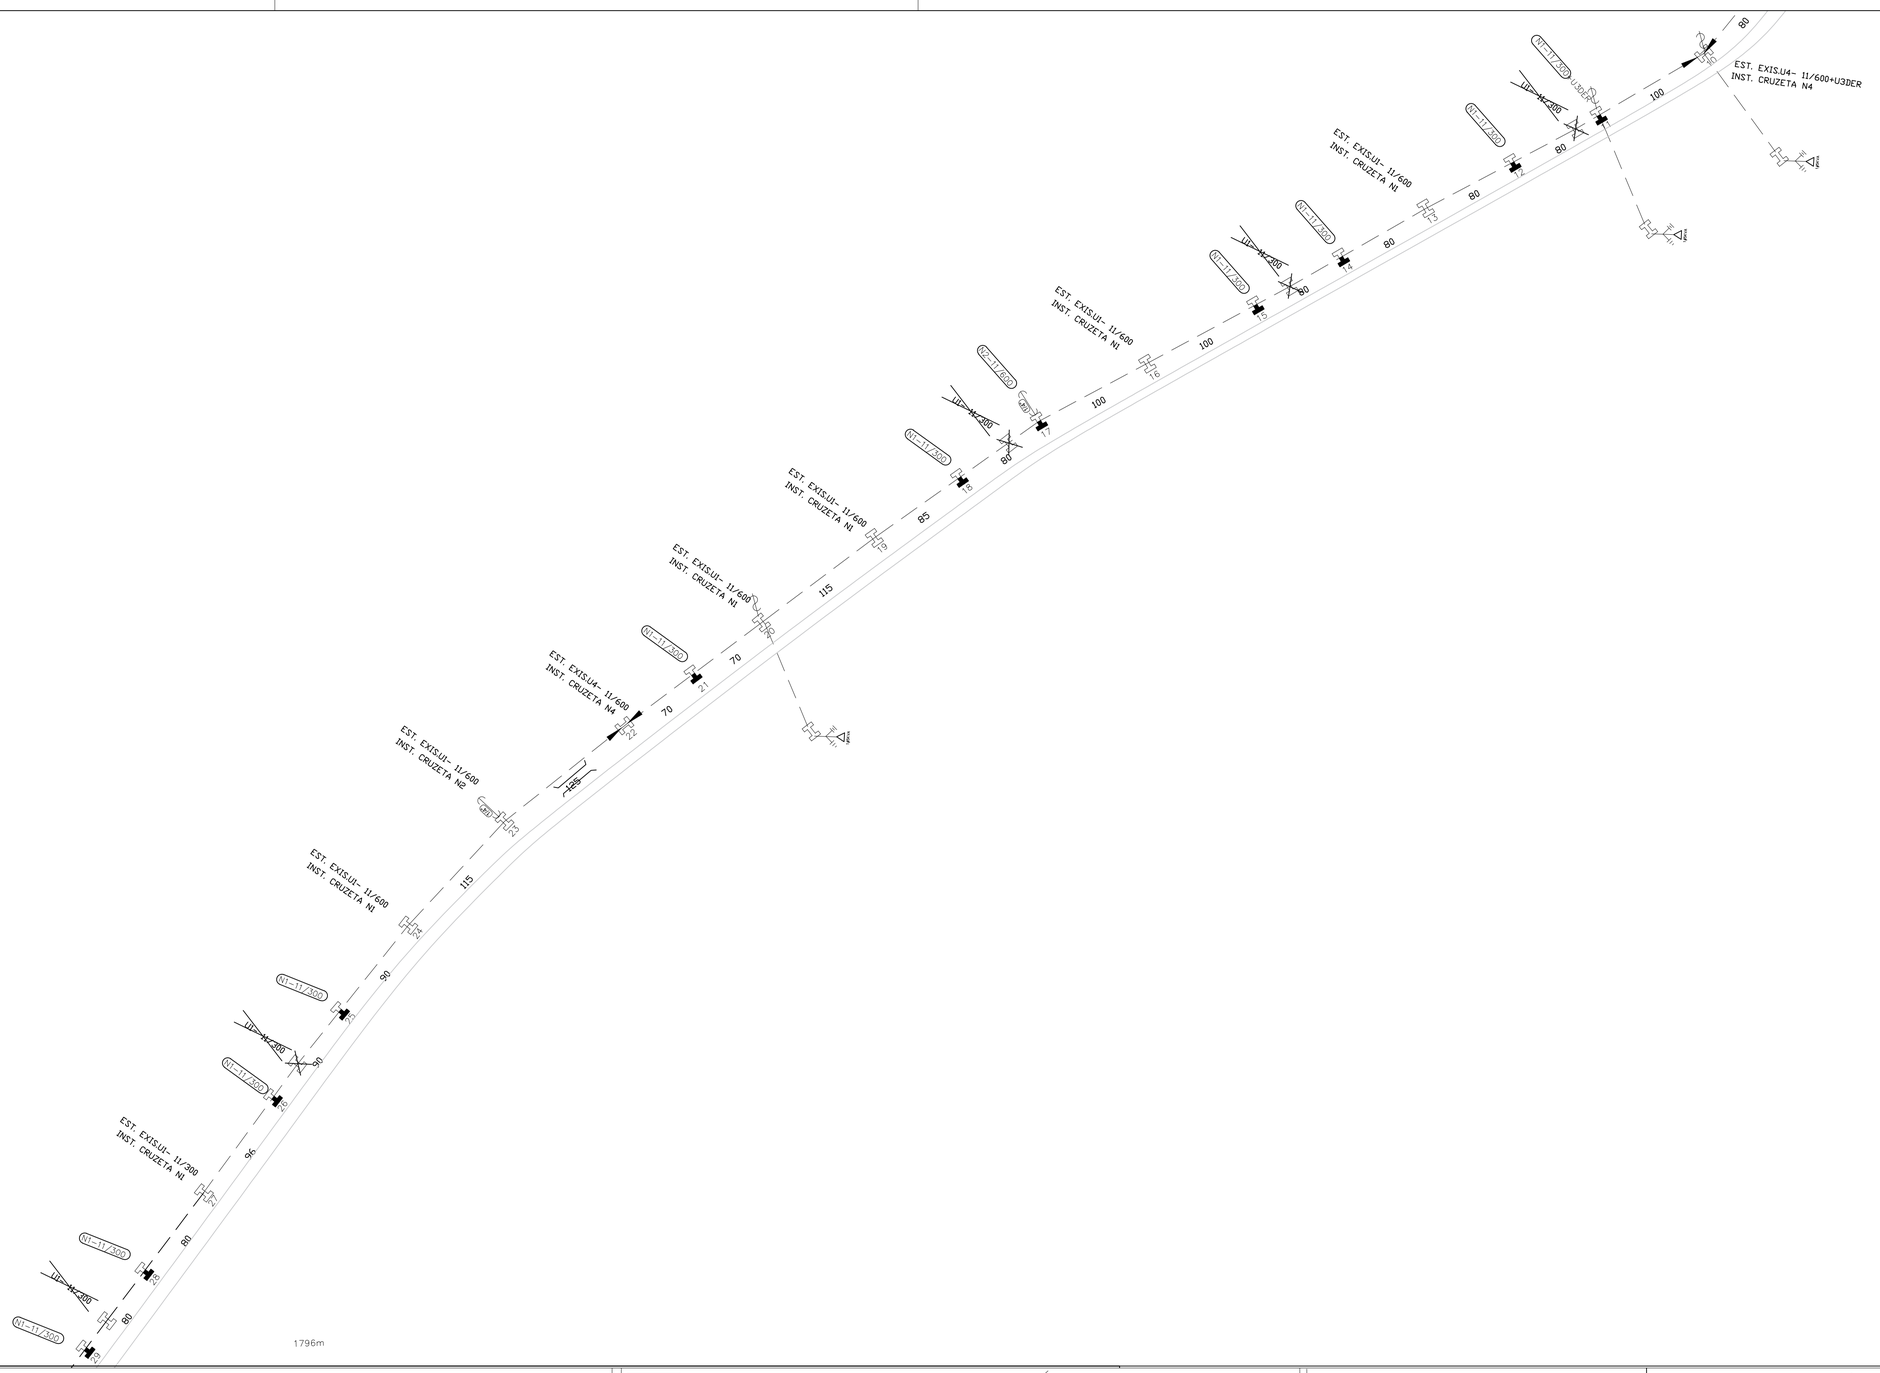


Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 0922278270RR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 02/12 |

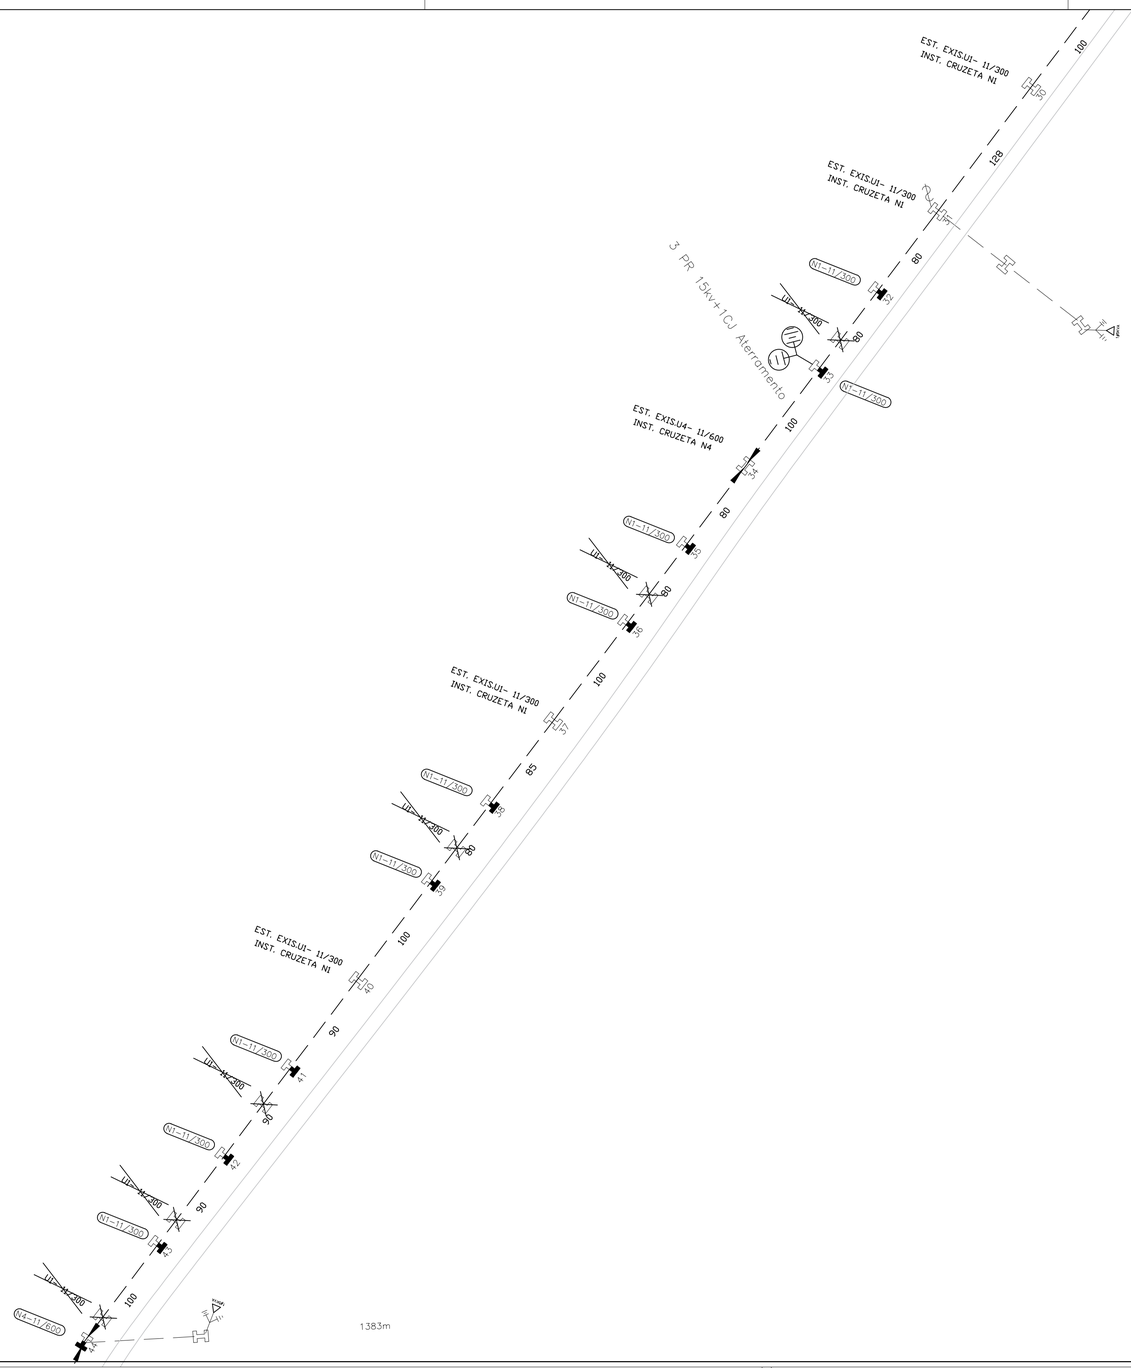


# Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 0922278270RR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 03/12 |

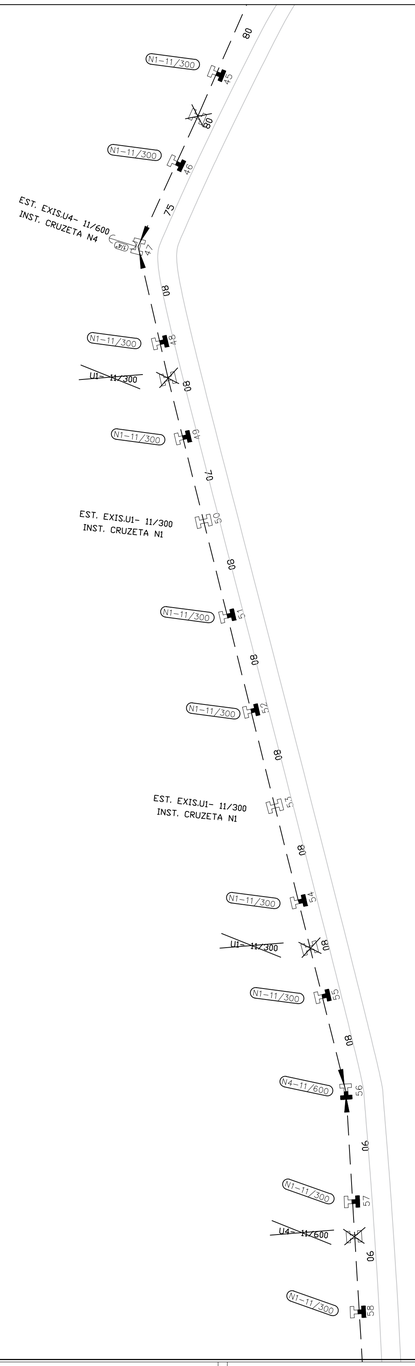


# Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE | GOVERNO DE RORAIMA |
| LOCAL | VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: | ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR |
| DIM | METRO |
| DATA | OUT/2025 |
| DESENHO | PEDRO PAULO |
| AUTOR | Pedro Paulo Rebouças Cordeiro<br>CREA Nº 0922278270RR<br>Engº Eletricista |
| VISTO | |
| ESCALA | S/ESCALA |
| FOLHA | 04/12 |

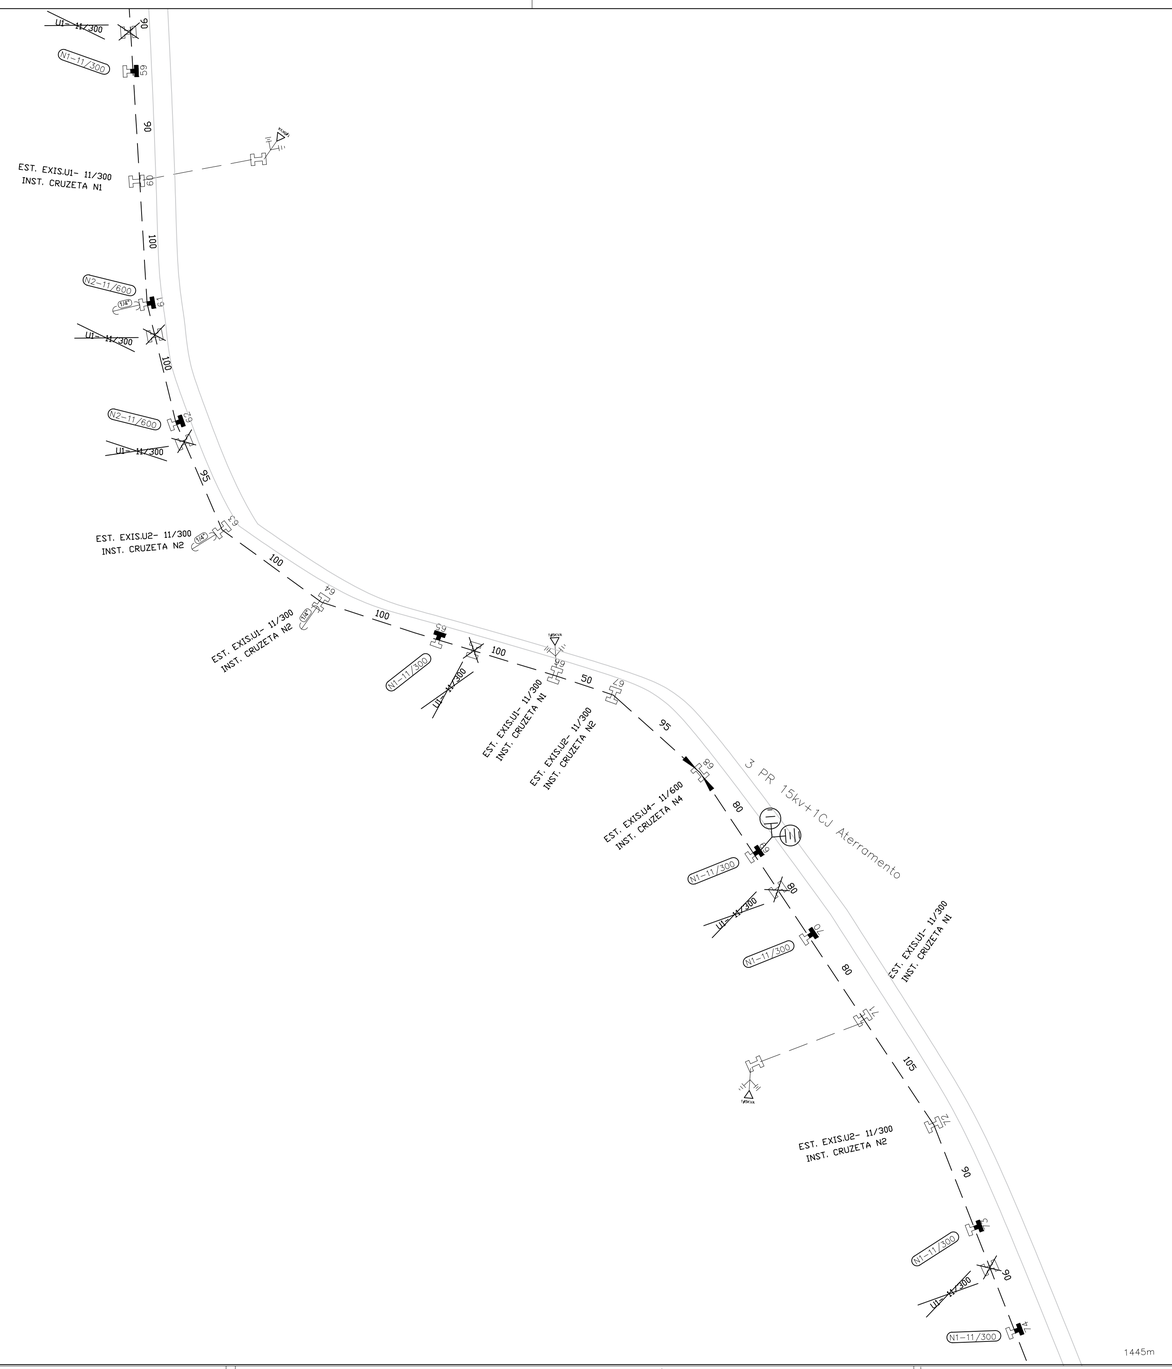


## Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 0922278270RR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 05/12 |

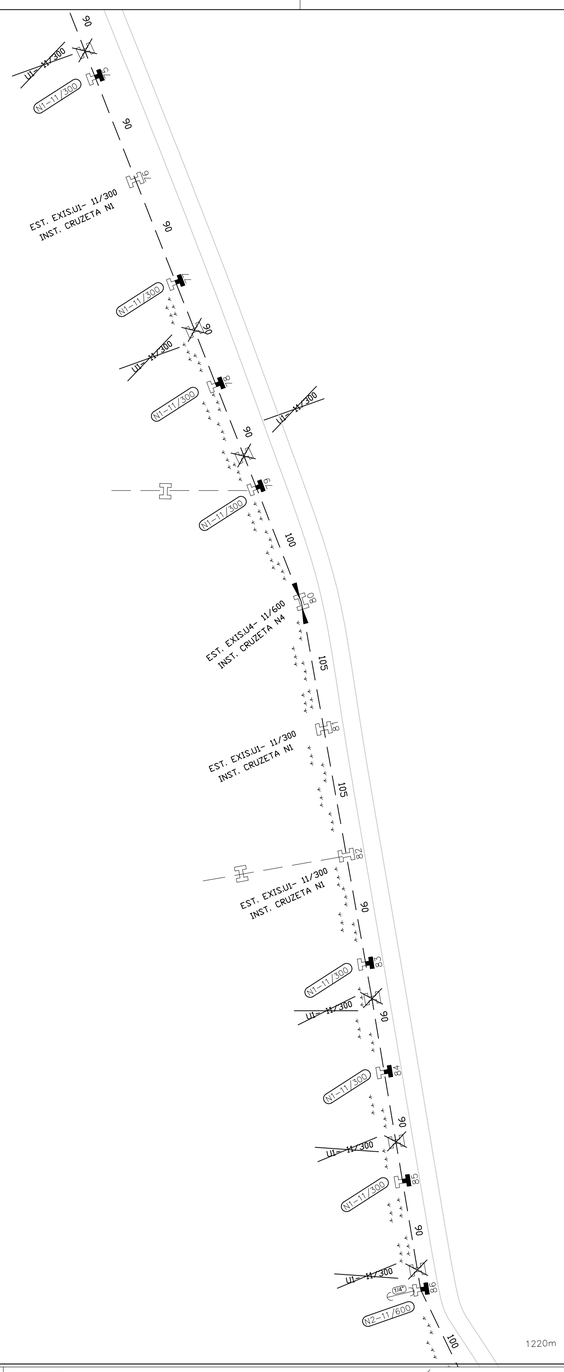


# Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE | GOVERNO DE RORAIMA |
| LOCAL | VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: | ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR |
| DIM | METRO |
| DATA | OUT/2025 |
| DESENHO | PEDRO PAULO |
| AUTOR | Pedro Paulo Rebouças Cordeiro<br>CREA Nº 092227827ORR<br>Engº Eletricista |
| VISTO | |
| ESCALA | S/ESCALA |
| FOLHA | 06/12 |

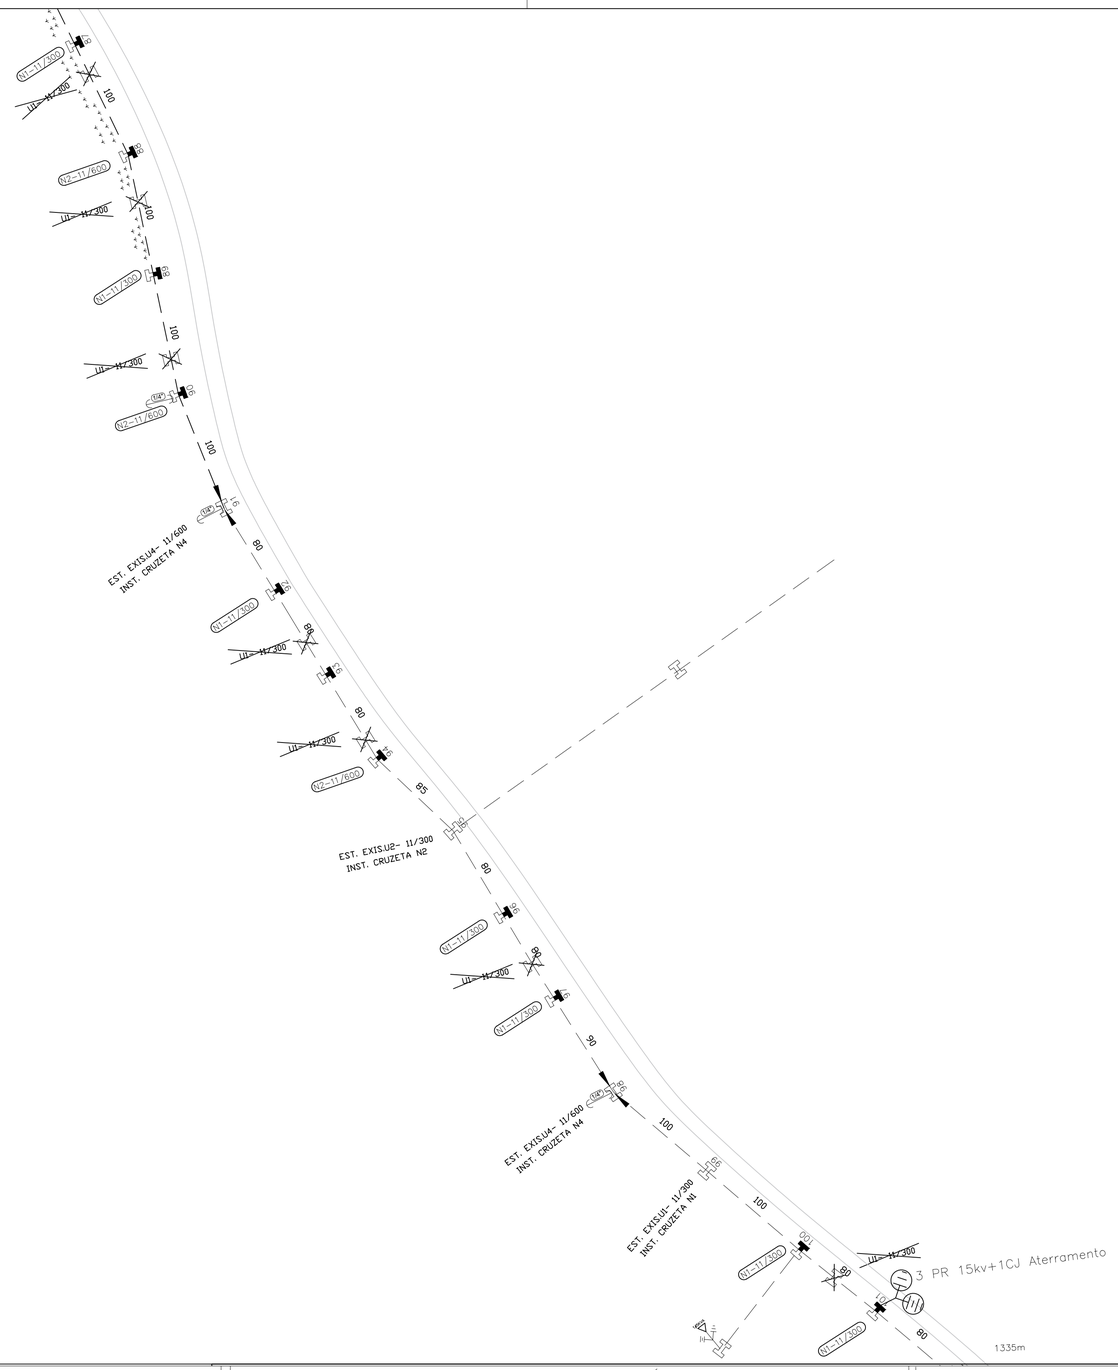


## Legenda

- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 092227827ORR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 07/12 |




# Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 0922278270RR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 08/12 |

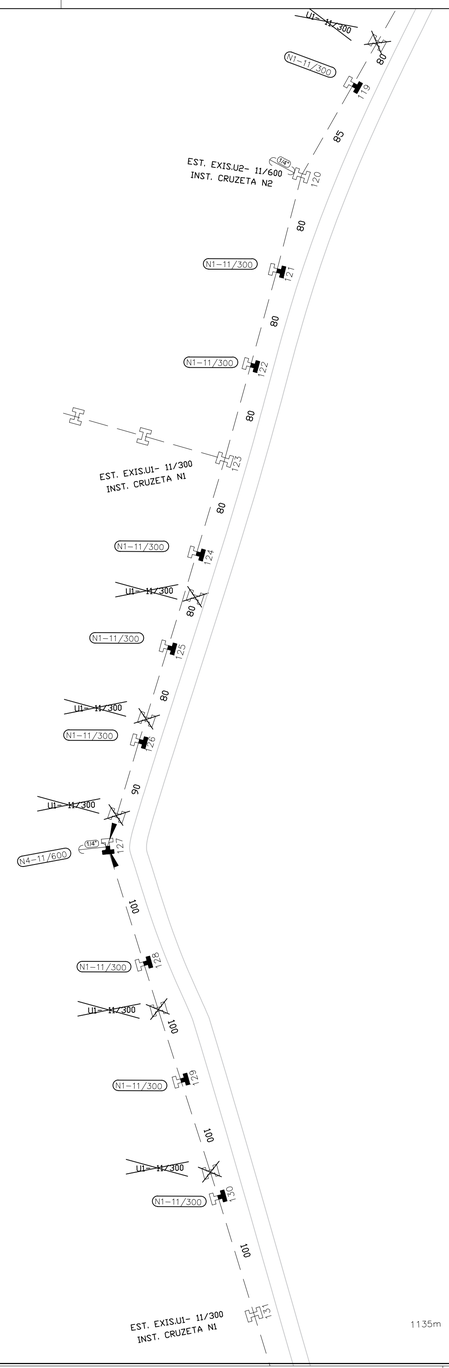


# Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 092227827ORR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 09/12 |

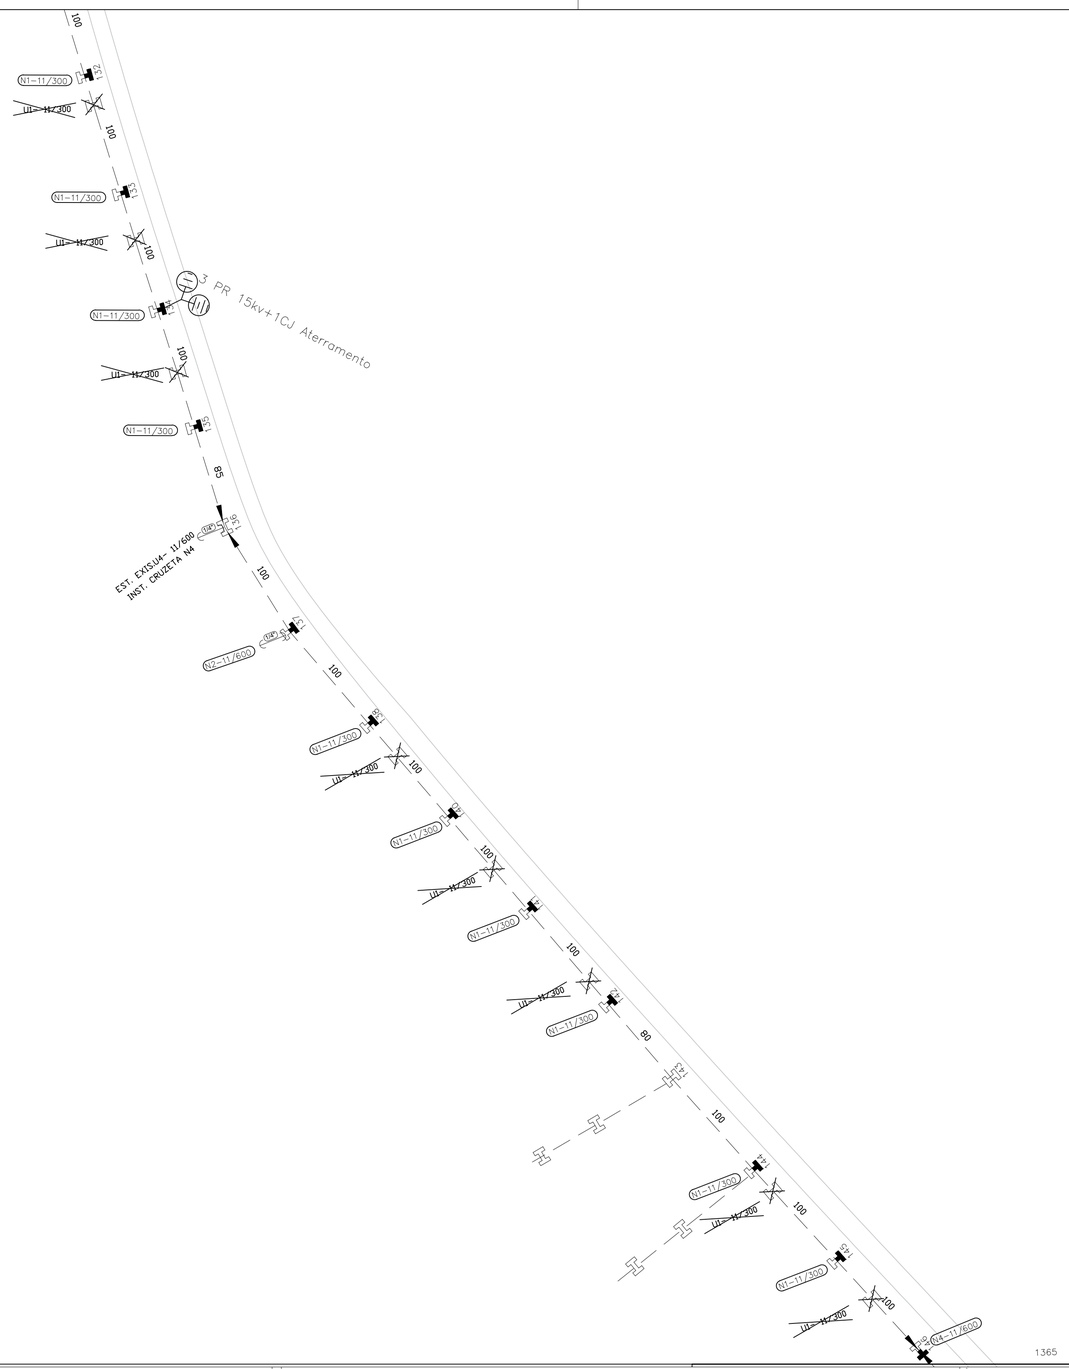


Legenda


- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço


NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE: GOVERNO DE RORAIMA | LOCAL: VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR | DIM: METRO |
| | DATA: OUT/2025 |
| | DESENHO: PEDRO PAULO |
| AUTOR: Pedro Paulo Rebouças Cordeiro, CREA Nº 0922278270RR, Engº Eletricista | VISTO |
| | ESCALA: S/ESCALA |
| | FOLHA: 10/12 |

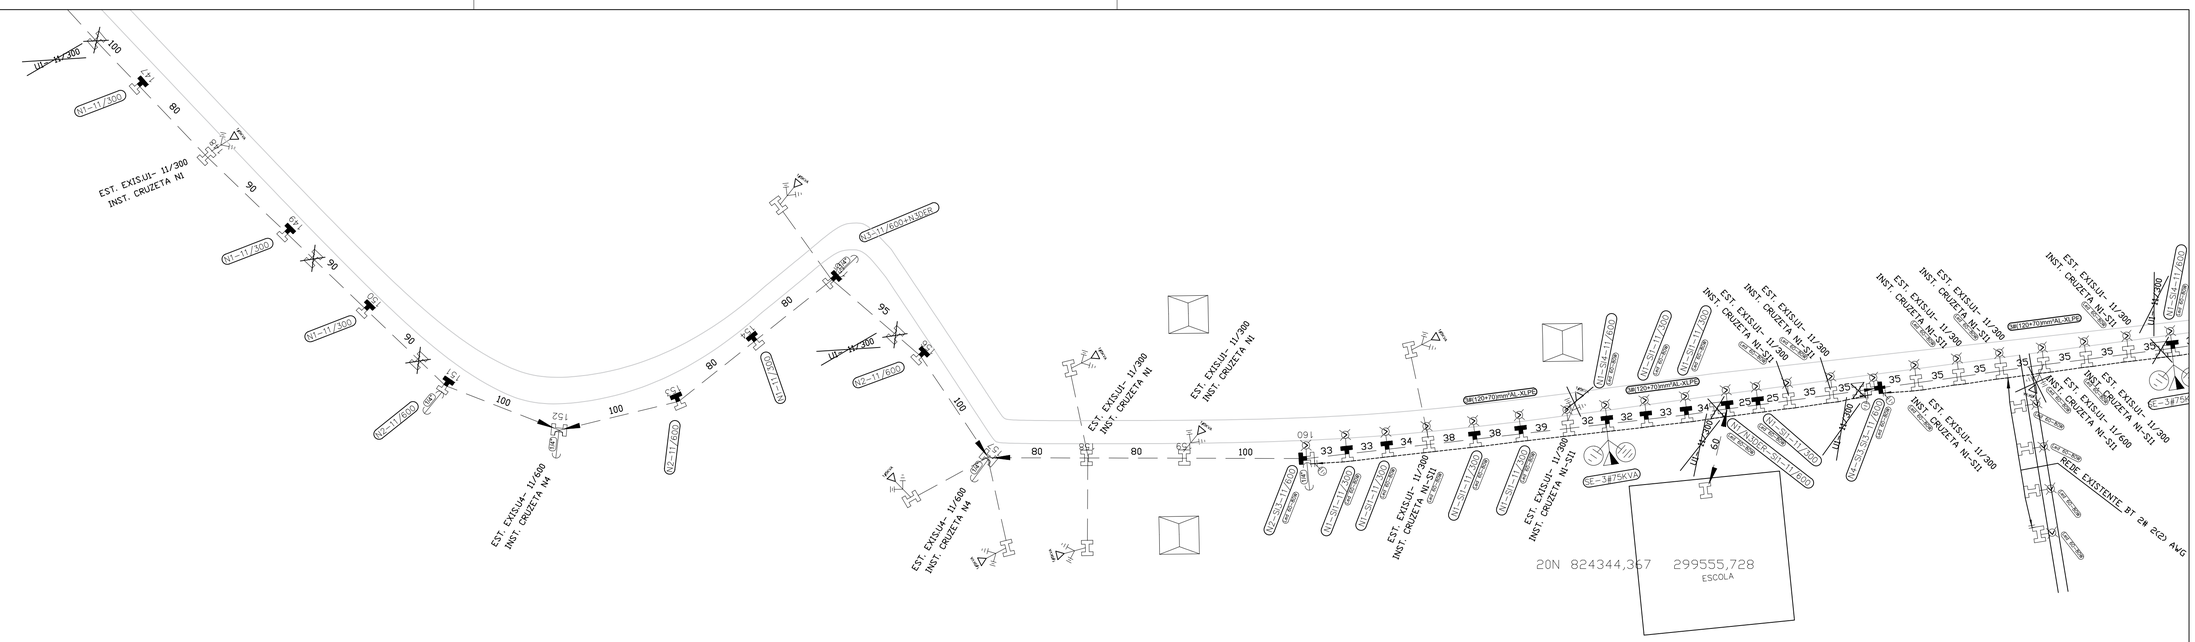
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1
EST. EXISUI4- 11/600
INST. CRUZETA N4
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1-311
EST. EXISUI- 11/600
INST. CRUZETA N1-311
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1-311
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1-311
EST. EXISUI- 11/300
INST. CRUZETA N1-311
EST. EXISUI- 11/600

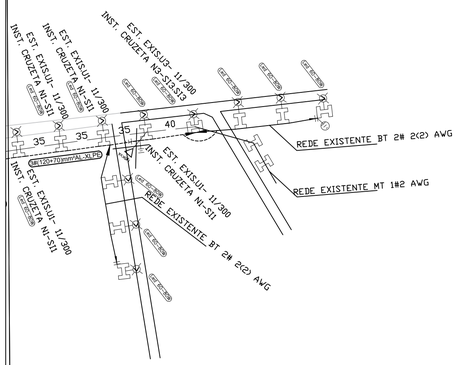


## Legenda

- Aterramento Proj.
- Estai
- Transformador Proj. 75 KVA
- Chave XS
- Chave XS INSTALADA
- Poste/concreto proj.
- Poste/concreto exis.
- Transformador Existente
- Luminária LED 80W Completa com Braço

NOTA:
* REDE TRIFÁSICA CABO 3# 1/0AWG CAA– 13,8KV E CABO 3#2 AWG CAA – 13,8KV
* REDE TRIFÁSICA BAIXA TENSÃO CABO 3#120(70)mm XLPE 1KV

SEINF-RR

CONCESSIONÁRIA : RORAIMA ENERGIA

| | |
|---|---|
| CONVENENTE | GOVERNO DE RORAIMA |
| LOCAL | VICINAL MOSKOW |
| TÍTULO: | ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA ATENDER COMUNIDADE MOSKOW E REGIÃO DO SURRÃO/CANUANI NOS MUNICÍPIOS DE CANTÁ E BONFIM-RR |
| DIM | METRO |
| DATA | OUT/2025 |
| DESENHO | PEDRO PAULO |
| AUTOR | Pedro Paulo Rebouças Cordeiro<br>CREA Nº 0922278270RR<br>Engº Eletricista |
| VISTO | |
| ESCALA | S/ESCALA |
| FOLHA | 12/12 |